


RESUMO - QUADRO DE CARGAS

CIRCUITO	LOCAL	LAMPADAS		TOMADAS			POTENCIA (W)	FIAÇÃO MM2	DISJUN. A
		15W	30W	100W	600W	TUE			
001	ILUMINAÇÃO E TOMADAS	2	12	4		--	790	2,5	20
002	TRIFÁSICA	--	--	--	--	02	3x2000	4,0	25
003	TRIFÁSICA	--	--	--	--	02	3x2000	4,0	25

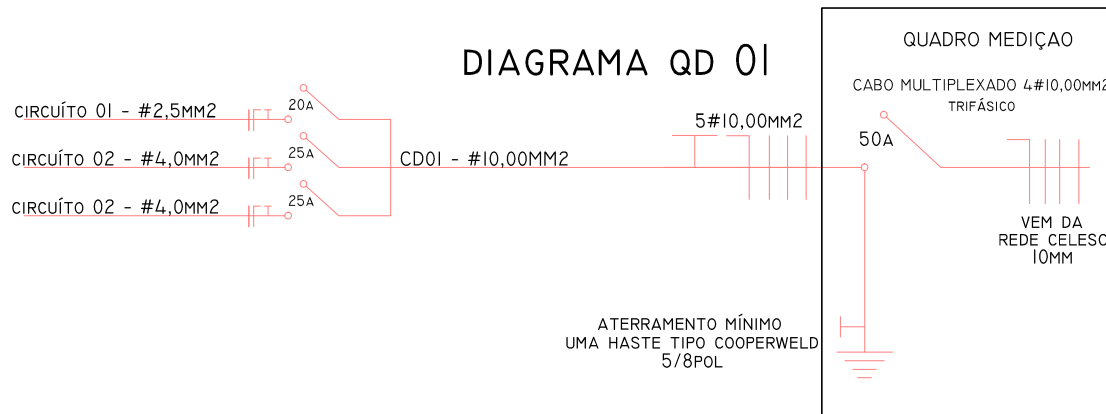

LEGENDA

	- PLAFON COM LÂMPADA LED 30W
	- PLAFON COM LÂMPADA LED 15W
	- INTERRUPTOR TRÊS COMANDOS
	- INTERRUPTOR UM COMANDO
	- INTERRUPTOR DOIS COMANDOS
	- INTERRUPTOR DOIS COMANDOS EM PARALELO
	- INTERRUPTOR EM PARALELO
	- TOMADAS 2P A 30CM DO PISO
	- TOMADAS 2P A 120CM DO PISO
	- TOMADAS 2P A 210CM DO PISO
	- TOMADAS DE USO ESPECÍFICO
	- TOMADAS TELEFÔNE
	- PONTO TV
	- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
	- FASE, TERRA E NEUTRO
	- RETORNOS: PARALELO (1 LAMP.), DUPLO (2 LAMP.) E RETORNO DE CAMPAINHA
	- QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

4

DETALHES ELÉTRICO
Sem Escala

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS FRIAS

DESCRIÇÃO:

BARRAÇÃO INDUSTRIAL - 25X30M

ESCALA:

ENDEREÇO DA OBRA:

Loteamento Industrial - Águas Frias

DATA:

set/2017

RESPONSÁVEL:

Eng. Fabiana Grando
CREA/SC 125595-6

PRANCHA:

04/05

Município de Águas Frias