


07 ELETRICA
Esc: 1/75

QUADRO DE COMANDOS (APARTAMENTO 01)														
CIRCUITOS	DEPENDÊNCIAS	LÂMPADAS					TOMADAS			TOTAL	AMPER	DISJUNT	mm ²	FASES
		10W	100w	100W	600W	2000W	7000W							
1	ILUMINAÇÃO GERAL	1	9							0.910W	4,14	20	2,5	R
2	ILUMINAÇÃO GERAL	1	6							0.610W	2,77	20	2,5	R
3	TOMADA GERAL				2	2				1.400W	6,36	25	2,5	S
4	TOMADA GERAL					2				1.200W	5,45	25	2,5	S
5	TOMADA GERAL				2	2				1.400W	6,36	25	2,5	S
TOTAL:										5.520W	25,09			
										3.312W	15,05455	50A		RS

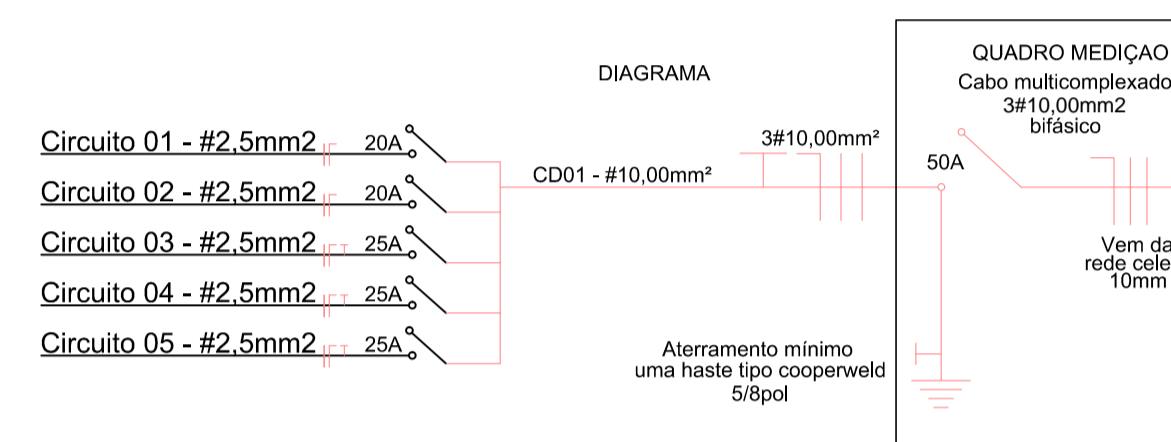

LEGENDA	
	- Incandescente 100W ou equivalente
	- Interruptor Três Comandos
	- Interruptor Um Comando
	- Interruptor Dois Comandos
	- Interruptor Dois Comandos em Paralelo
	- Interruptor em Paralelo
	- Tomadas 2P a 30cm do piso
	- Tomadas 2P a 120cm do piso
	- Tomadas 2P a 210cm do piso
	- Tomadas de uso específico
	- tomadas telefone
	- ponto TV
	- arandela 60w ou equivalente
	- spot embutido 60w ou equivalente
	- Caixa de Distribuição
	- Retornos: Paralelo (1 lamp.), Duplo, Retorno de Campainha
	- Eletroduto rígido
	- Eletrocalha
	- Eletroduto flexível

ENTRADA DE ENERGIA SUBTERRANEA
POSTE PADRAO

EM CONSTRUFOR EIRELI
ME

DESCRIÇÃO: REFORMA DE BARRAÇÃO INDUSTRIAL - ÁGUAS FRIAS	ESCALA: INDICADA
ENDEREÇO DA OBRA: SC 159 - ÁGUAS FRIAS	DATA: Maio/2019
CONTEÚDO: Projeto elétrico	ÁREA: 462,00m ²
Eng. Civil Fabiana Grando CREA/SC 125595-6	Município de Águas Frias
PRANCHA: 03 /04	DESENHISTA: Murilo Cassol Daga
ARQUIVO: 001	